








2. NP

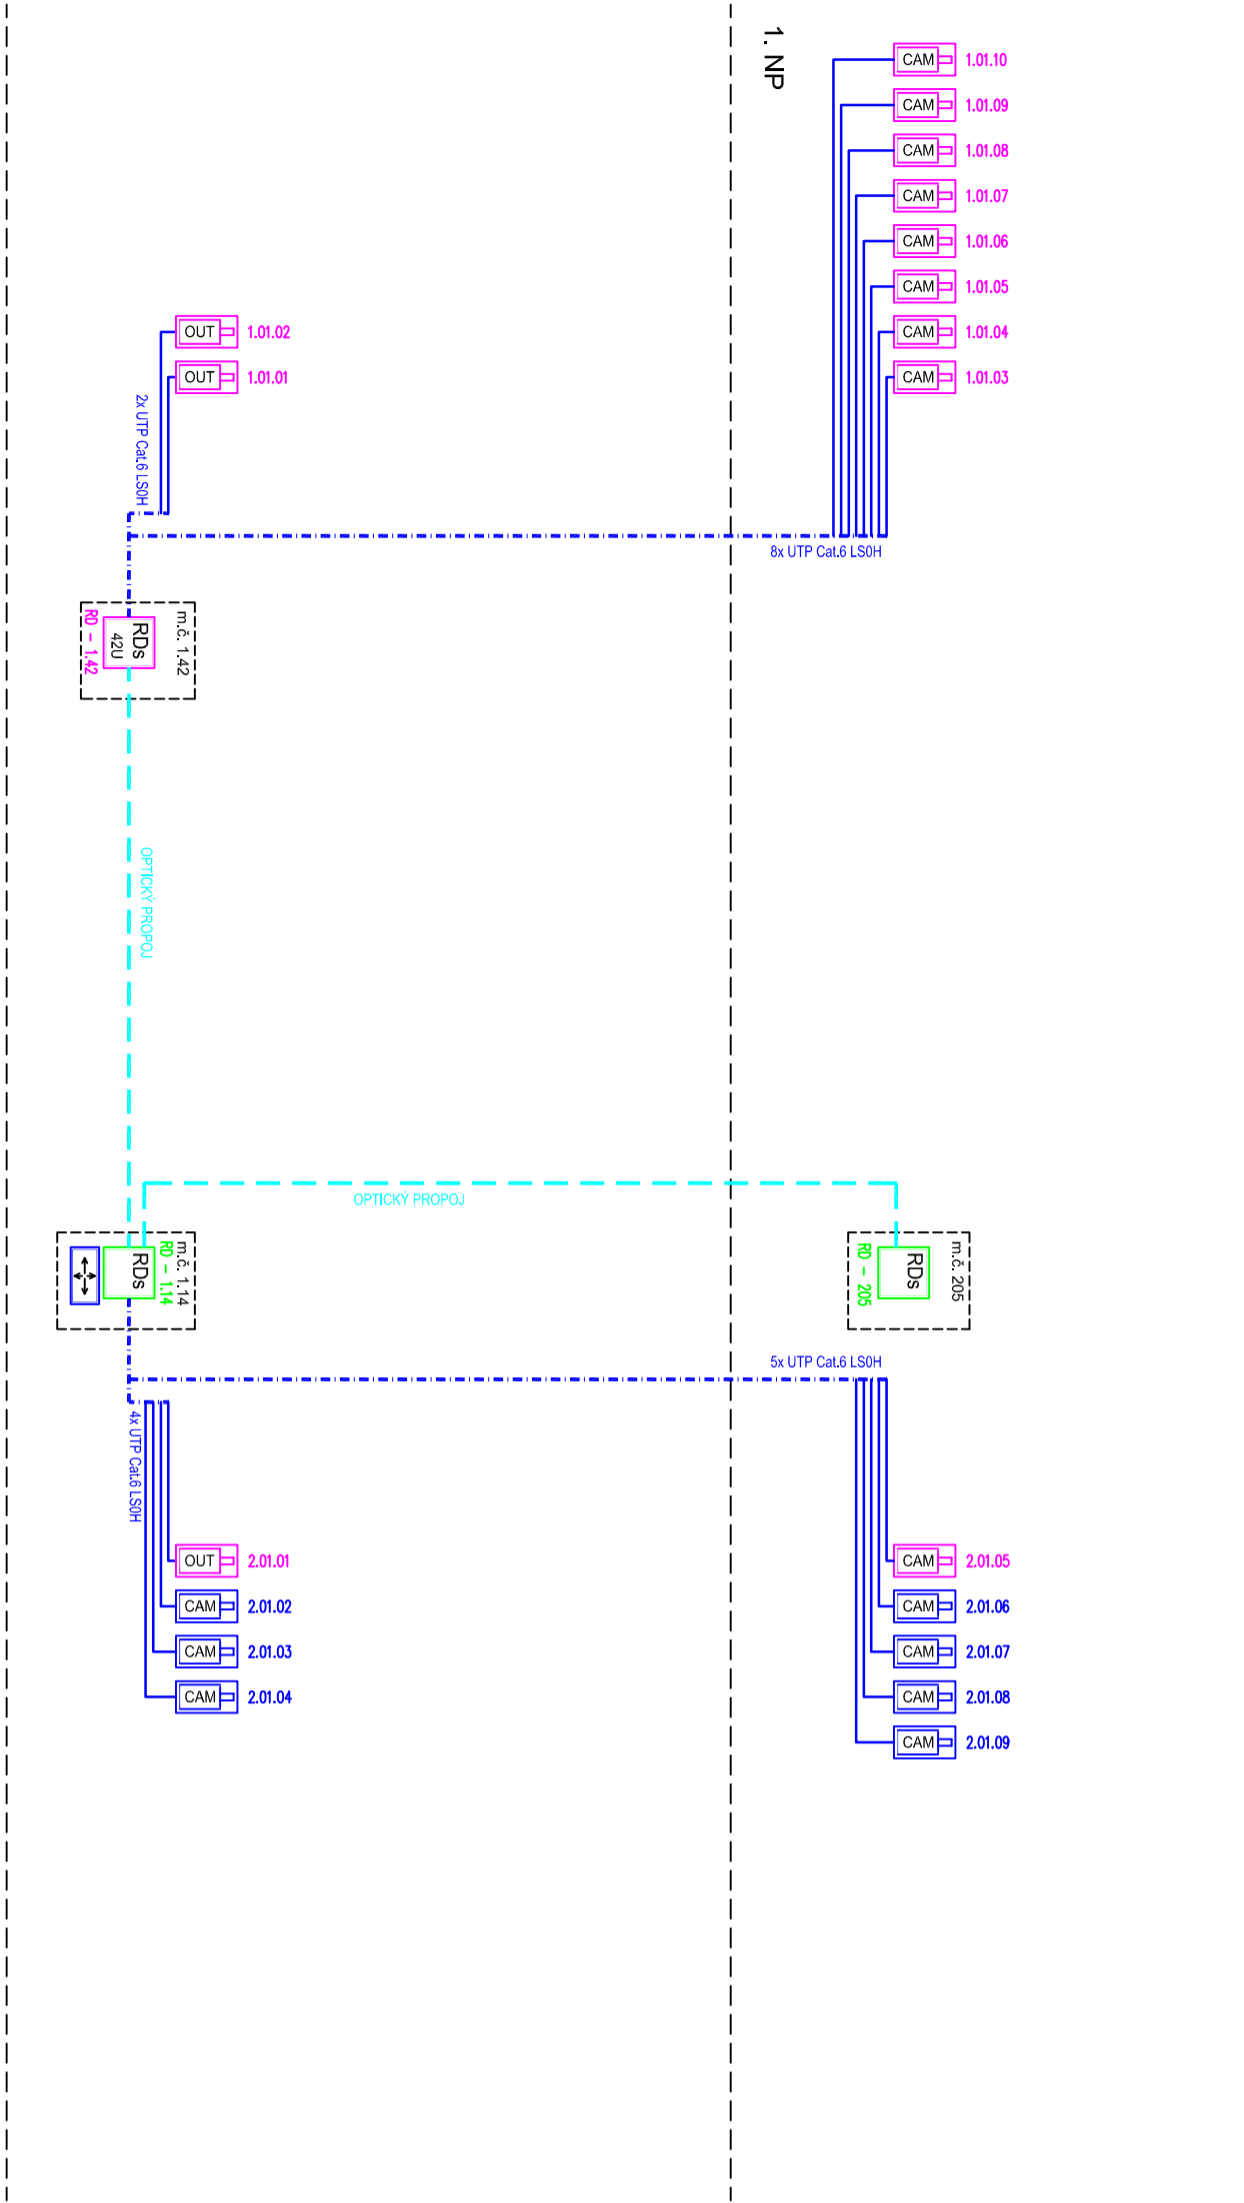


LEGENDA ZNAČEK

-  KABELOVÁ PŘÍPRAVA PRO INSTALACI IP KAMERY
-  KABELOVÁ PŘÍPRAVA PRO INSTALACI IP KAMERY ČERNÉ BARRY
-  KABELOVÁ PŘÍPRAVA PRO INSTALACI VENKOVNÍ IP KAMERY
-  STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ PRO ZAZNAM A ZPRACOVÁNÍ OBRAZU KAMERY
-  DATOVÝ ROZVADĚČ STOLANOVÝ O ROZMĚRECH 5xh=600x600mm 42U
-  STÁVAJÍCÍ DATOVÝ ROZVADĚČ

LEGENDA KABELAŽE

-  OPTICKÝ KABEL 12 VLAKEN 9/125 SM
-  UTP Cat. 6 LS0H

±0,000=179,82

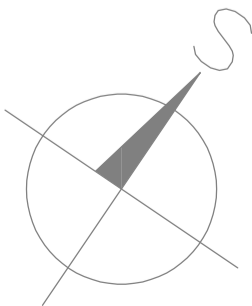

ZMĚNA				PROVEDL	
Tato dokumentace je ve smyslu autorského zákona považována za dílo vlastníka této dokumentace (tj. této společnosti) a její užití k jiným účelům než je uvedeno ve smlouvě o dílo a této dokumentaci lze provádět pouze s předchozím souhlasem firmy POLSON FIRE s.r.o.					
NAZEV ZAKÁZKY					
„Rekonstrukce a modernizace PZTS a CCTV „Hlavní budova Státního muzea, Smetanovy sady 179, Uherské Hradiště 686 01“					
ČÍSLO ZAKÁZKY					
PF 401/2024					
INVESTOR					
Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín					
PS: Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště					
SO: Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště					
NAZEV VÝKRESU					
BLOKOVÉ SCHÉMA - VDS					
KRESLIL					
Martiň Berečka					
SCHVÁLIL					
Ing. Petr Míka					
FORMAT					
3x44					
DATUM					
07/2024					
ČÍSLO VÝKRESU					
D.1.4.2 - 04					